


La xarxa de subministrament del municipi de Molins de Rei, es divideix en tres zones de subministrament segons l'origen de l'aigua:

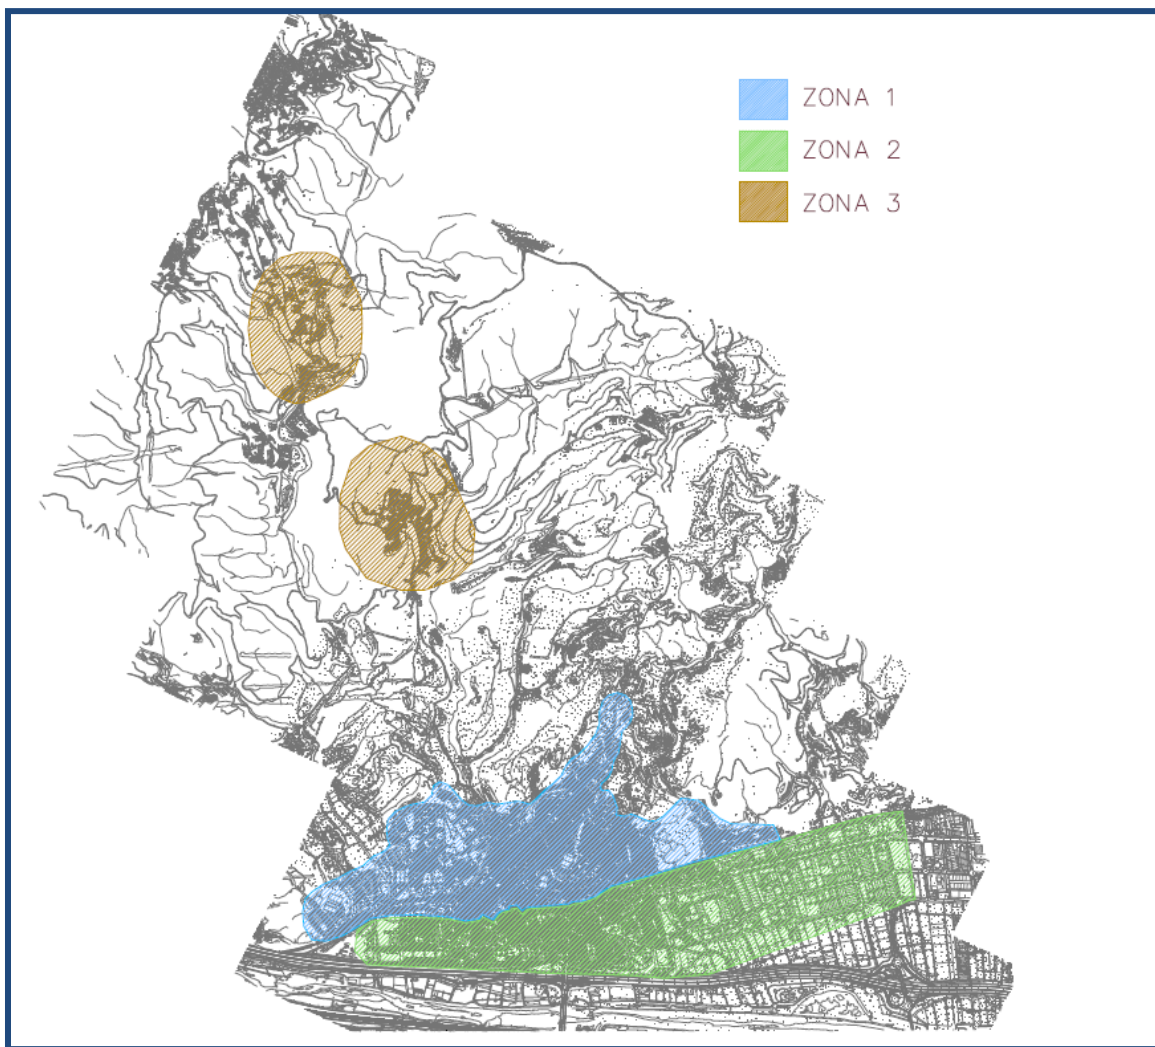

1. Zona Subministrament Pou Pla+Pou Urgellet+ATLL Llobregat

Paràmetre	V.P	Unitats	Gen	Feb	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Des
-----------	-----	---------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Paràmetres microbiològics	0	UFC/100 ml	0	0	0	0	0	0	0					
Amoni	0.5	mg/l	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1					
Color	15	mg PtCo/l	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5					
Conductivitat	2500	µS/cm a 20°C	1267	1214	1081	934	951	910	868					
Olor	3	Índex dilució	1	1	1	1	1	1	1					
pH	6.5 – 9.5	Unitats pH	7.95	7.96	7.93	7.66	8.19	7.95	7.74					
Sabor	3	Índex dilució	1	1	1	1	1	1	1					
Terbolesa	1	UNF	0.31	0.32	0.28	0.31	0.36	0.36	0.33					
Clor lliure residual	1	mg/l	0.65	0.59	0.63	0.68	0.65	0.64	0.59					
Duresa	-	º F	29	32	35	32	34	26	30					
Magnesi	-	mg/l	31	33	33	29	34	19	28					
Sodi	200	mg/l	--	--	104	--	96	89	--					
Clorurs	*	mg/l	221	--	170	170	155	137	94					
Nº controls cloració			93	87	93	90	92	90	93					
Nº controls organolèptics			21	16	18	18	16	18	18					
Nº anàlisis control			1	1	1	1	1	1	1					

VP: Valor Paramètric segons el RD 140/2003 de 7 de febrer de 2003

Paràmetres microbiològics: E.coli, Bactèries coliformes, Clostridiums perfringens i Recompte aerobis 22°C.

*Clorurs: VP en el RD140/2003 de 7 de febrer: 250 mg/l. Valor consensuat per classificar com NO APTA : 800 mg/l

2. Zona Subministrament Pou Urgellet+ATLL Llobregat

Paràmetre	V.P	Unitats	Gen	Feb	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Des
Paràmetres microbiològics	0	UFC/100 ml	0	0	0	0	0	0	0					

Amoni	0.5	mg/l	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1					
Color	15	mg PtCo/l	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5					
Conductivitat	2500	µS/cm a 20°C	1142	1114	1051	955	969	872	864					
Olor	3	Índex dilució	1	1	1	1	1	1	1					
pH	6.5 – 9.5	Unitats pH	8.01	7.80	7.91	7.75	7.98	7.87	7.85					
Sabor	3	Índex dilució	1	1	1	1	1	1	1					
Terbolesa	1	UNF	0.32	0.31	0.32	0.40	0.39	0.45	0.33					
Clor lliure residual	1	mg/l	0.62	0.57	0.61	0.72	0.69	0.63	0.63					
Duresa	-	° F	33	26	34	33	33	27	30					
Magnesi	-	mg/l	31	29	33	28	26	29	28					
Sodi	200	mg/l	--	103	--	81	--	82	--					
Clorurs	*	mg/l	172	173	152	143	159	149	117					
Nº controls cloració			216	203	208	210	214	209	215					
Nº controls organolèptics			21	16	18	18	16	18	25					
Nº anàlisis control			2	3	2	3	2	3	2					

VP: Valor Paramètric segons el RD 140/2003 de 7 de febrer de 200

Paràmetres microbiològics: E.coli, Bactèries coliformes, Clostridiums perfringens i Recompte aerobis 22°C.

*Clorurs: VP en el RD140/2003 de 7 de febrer: 250 mg/l. Valor consensuat per classificar com NO APTA : 800 mg/l

3. Zona Subministrament ATLL Ter

Paràmetre	V.P	Unitats	Gen	Feb	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Des
Paràmetres microbiològics	0	UFC/100 ml	0	0	0	0	0	0	0					

Amoni	0.5	mg/l	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1					
Color	15	mg PtCo/l	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5					
Conductivitat	2500	µS/cm a 20°C	444	447	408	343	355	357	379					
Olor	3	Índex dilució	1	1	1	1	1	1	1					
pH	6.5 – 9.5	Unitats pH	8.26	8.05	8.13	8.04	7.99	8.19	8.03					
Sabor	3	Índex dilució	1	1	1	1	1	1	1					
Terbolesa	1	UNF	<0.3	0.33	0.34	0.34	0.30	0.32	0.30					
Clor lliure residual	1	mg/l	0.64	0.63	0.65	0.67	0.62	0.54	0.61					
Duresa	-	° F	21	16	16	16	18	16	18					
Magnesi	-	mg/l	28	16	16	10	17	13	15					
Sodi	200	mg/l	--	27	--	--	16	--	--					
Clorurs	*	mg/l	--	40	--	--	27	--	--					
Nº controls cloració			62	58	62	60	62	60	62					
Nº controls organolèptics			20	16	18	18	16	17	19					
Nº anàlisis control			1	1	1	1	1	1	1					

VP: Valor Paramètric segons el RD 140/2003 de 7 de febrer de 2003

Paràmetres microbiològics: E.coli, Bactèries coliformes, Clostridiums perfringens i Recompte aerobis 22°C.

*Clorurs: VP en el RD140/2003 de 7 de febrer: 250 mg/l. Valor consensuat per classificar com NO APTA : 800 mg/l